

Режим «ПРОВЕРКА»

Начиная с версии 3.6.3 (сборка 53 и выше) во все программы Приток-А добавлен новый режим работы охранных приборов «ПРОВЕРКА».

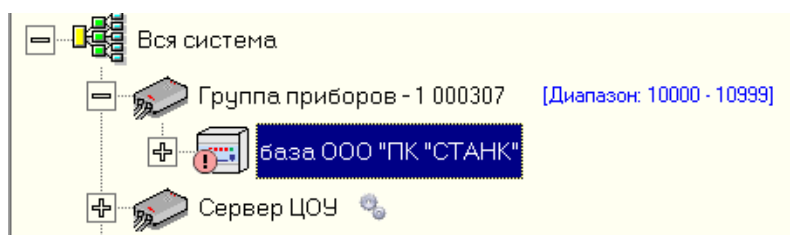


Рисунок 1: Прибор с режимом "Проверка"

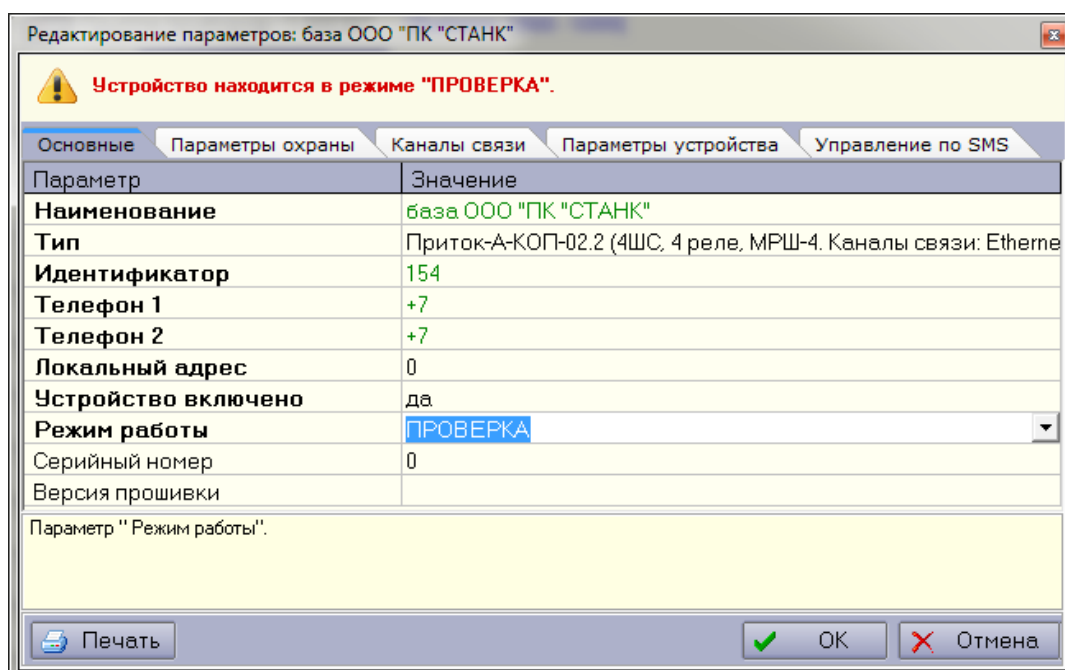


Рисунок 2: Параметры прибора

Ядро:

- Добавлена поддержка режима «Проверка» для охранных приборов. После включения в АРМ "Конфигуратор" этого режима работы у прибора тревоги от него попадают в специальный тревожный стакан "Проверка".

АРМ ДПЦО, АРМ Оператора, АРМ Дежурного:

- Приборы, работающие в режиме "ПРОВЕРКА", отображаются с другой иконкой в списке карточек диапазона.
- Добавлена возможность поиска карточек приборов, работающих в режиме "ПРОВЕРКА".
- В окнах "Комплексная работа", "Состояние карточек по выбранному

диапазону" добавлен фильтр режима работы приборов.

- В экспресс-справку добавлена информация о количестве приборов, работающих в режимах штатный и "ПРОВЕРКА".

АРМ "Конфигуратор":

- Для охранных приборов на вкладку "Оборудование" окна редактирования устройств добавлен новый параметр "Режим работы", имеющий два варианта значения "ШТАТНЫЙ" и "ПРОВЕРКА".
- Охранные приборы находящиеся в режиме "Проверка" помечаются специальным значком (восклицательный знак в светло красном круге) в дереве конфигурации.
- На форму "Поиск оборудования" в главное меню "Поиск" добавлен новый параметр "Все устройства с режимом работы "Проверка"".
- Добавлен новый отчет "Список направлений в режиме работы проверка".
- Добавлен новый глобальный параметр в категорию "Оборудование": "Устанавливать признак "ПРОВЕРКА" при добавлении прибора". Значение по умолчанию "Нет". При установке данного параметра в значение "Да", новые приборы будут добавляться в конфигурацию с режимом работы "Проверка" по умолчанию.

АРМ "Карточка":

- В окно редактирования карточки на вкладке "Технические" добавлено поле "Режим работы", которое взаимосвязано с параметром "Режим работы" АРМ "Конфигуратор". Изменить данный параметр можно редактируя карточку прибора либо карточки его шлейфов.
- В окно "Массовая работа с карточками" ("4. Изменение основных параметров") добавлена возможность изменять параметр "Режим работы".
- Карточки приборов с признаком режима работы "Проверка" помечаются на главном окне специальным значком (восклицательный знак в светло красном круге).